


# Acqua, attesi per la mattinata di domani i risultati delle analisi batteriologiche dell'Arpacal

Data: 7 ottobre 2014 | Autore: Elisa Signoretti

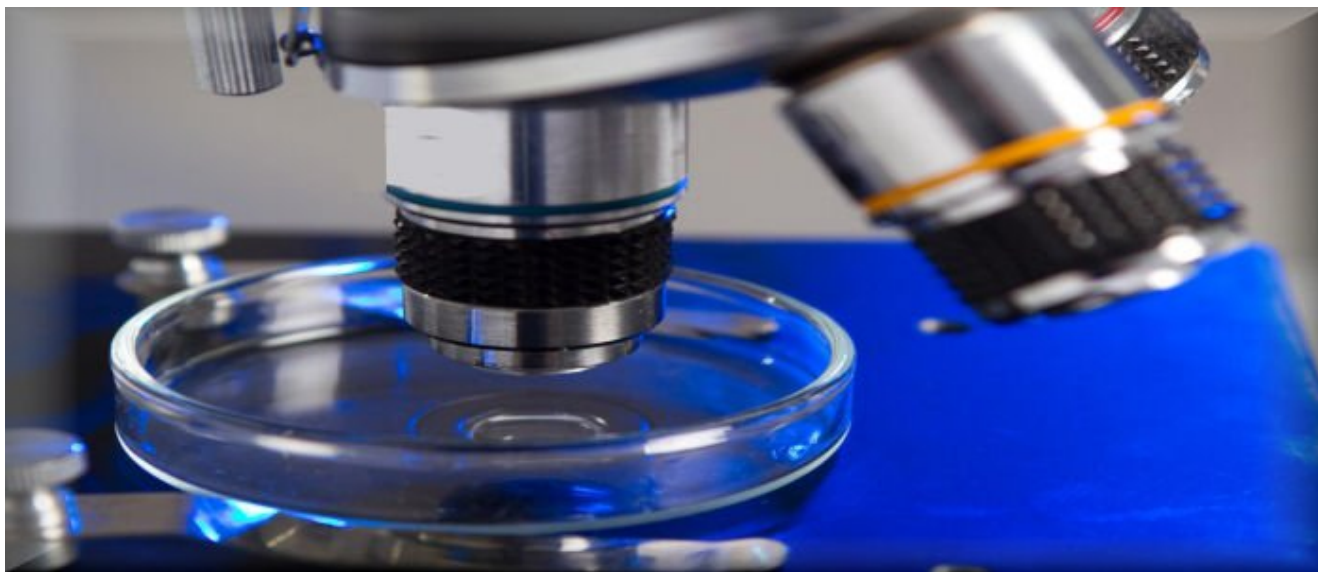

**CATANZARO, 10 LUGLIO 2014** -Sono attesi per la mattinata di domani i risultati delle analisi batteriologiche da parte dell'Arpacal sui campioni di acqua potabile prelevati dall'Asp, a distanza di 24 ore, dalle reti dalle quali attingono i punti di campionamento delle fontanine di Via Calvario, nel quartiere Santa Maria, e di viale Magna Graecia e via Genova, nei quartieri Verghello e Lido compreso tra via Forni, viale Europa, via Lungomare e Melito Porto Salvo.

L'esame microbiologico si è reso necessario al fine di scongiurare ogni eventuale rischio per la salute in seguito all'ordinanza che ha sospeso l'utilizzo dell'acqua potabile nelle zone sopraindicate. Si ricorda che l'Asp di Catanzaro ha comunicato all'Ufficio Acquedotti del Comune che è possibile utilizzare l'acqua, dopo bollitura per almeno 15 minuti, anche per le preparazioni di alimenti che comportano il consumo immediato. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito del Comune di Catanzaro all'indirizzo

[MORE]

---

Articolo scaricato da [www.infooggi.it](http://www.infooggi.it)

<https://www.infooggi.it/articolo/acqua-attesi-per-la-mattinata-di-domani-i-risultati-delle-analisi-batteriologiche-dell-arpacal/68108>